




# Istituto Comprensivo Roseto 1

VIA D'ANNUNZIO 9 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)



Tel. 0858990172 – Fax 0858932601 – Tel/Fax 0858990187 – Cod. Fisc. 91043580678  
sito web: [www.primoroseto.com](http://www.primoroseto.com) – email: [teic842001@istruzione.it](mailto:teic842001@istruzione.it) – pec: [teic842001@pec.istruzione.it](mailto:teic842001@pec.istruzione.it)

**Organizzazione scolastica a.s. 18\19**

**DATI DELL'EDIFICIO - CARTOGRAFICA - ATTREZZATURE**

**Sede Via D'Annunzio secondaria di primo grado**

## **Addetti Antincendio ed evacuazione di emergenza**

<b>Istituto Comprensivo 1° Roseto</b>	<b>Segreteria Via G.D'Annunzio</b>
<b>Dirigente Scolastico Datore di Lavoro</b>	<b>Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico</b>
<b>Telefono</b>	
<b>Docente Responsabile di Plesso</b>	<b>Di Giacinto Cinzia</b>
<b>Collaboratore del Dirigente</b>	<b>Ferrenti Stefania</b>
<b>Collaboratore Scolastico</b>	<b>Di Liborio, Talamonti, Valentini.</b>
<b>R.S.P.P.</b>	<b>Ginaldi Luigi</b>
<b>R.L.S.</b>	<b>Lauriola Lisa</b>
<b>Medico Competente</b>	

## **Dati Occupanti**

<b>Ente Proprietario dell'edificio:</b>	<b>Comune Di Roseto degli Abruzzi</b>
<b>Occupanti l'edificio scolastico</b>	240
<b>Studenti:</b>	212
<b>Docenti:</b>	22
<b>Personale ATA:</b>	3
<b>Altro personale</b>	3

**Classificazione ai sensi del D.M. 26/08/1992: Tipo 1** (presenze contemporanee da 101 a 300 persone)

**Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92)**

	Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone;
<b>x</b>	Tipo 1 Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
	Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
	Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
	Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
	Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

<b>Addetti al Primo Soccorso</b>	
<b>Lauriola Lisa</b>	

<b>Addetti Antincendio</b>	
<b>Caponi Tommaso</b>	
<b>Renato Valentini</b>	

<b>Compiti specifici in fase di emergenza</b>	
Coordinamento generale dell'emergenza	Dirigente Scolastico o Coordinatore plesso
Responsabile dell'ordine di evacuazione	Dirigente Scolastico o Coordinatore plesso
Diffusione segnalazioni di emergenza	Collaboratore Scolastico in servizio all'ingresso
Interventi di emergenza	Addetti alle emergenze
Chiamate di soccorso esterne	Collaboratore Scolastico in servizio all'ingresso
Controllo operazioni di evacuazione	Coordinatori di piano
Interruzione erogazione energia elettrica	Collaboratori Scolastici
Interruzione erogazione gas	Collaboratori Scolastici Assistenti tecnici o Docenti nei laboratori
Assistenza per portatori di handicap	Assistenti educativi - Collaboratori scolastici Allievi preventivamente individuati
Responsabile del punto di raccolta	Dirigente Scolastico o Coordinatore plesso

PIANO	ALUNNI	DISABILI	DOCENTI	NON DOCENTI	altro personale	TOTALE
Piano Terra	210	2	22	3	3	240
Primo Piano						
<b>TOTALE</b>						

<b>Classe</b>	<b>Compiti</b>	<b>Studenti incaricati</b>	<b>Studenti sostituti</b>	<b>Aiutanti per div. abili</b>
<b>1°A</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	De Bernardo Andrenacci	Bonaduce G. Castaldo	<i>Inc.:Bonaduce</i> <i>Sost.:Scarpone</i>
<b>2°A</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Mosca Di Tecco	Paradisi Napolione	<i>Inc.:Di Giovannantonio</i> <i>Sost.:Diodoro</i>
<b>3°A</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Braca De Ascentiis	Di Marco Santarelli	<i>Inc.:Francani</i> <i>Sost.:Ciavardoni</i>
<b>1°B</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Lumaca Quaranta	Lopeluso Pennesi	<i>Inc.:D'Ascenzo</i> <i>Sost.:Brocco</i>
<b>2°B</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Di Matteo Borghese	Candelori Lanzillotta	<i>Inc.:Parmigiani</i> <i>Sost.:Di Giovannantonio</i>
<b>3°B</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Napolione Valentini	Cirilli Pedicone	<i>Inc.:Lupi</i> <i>Sost.:Di Donato</i>
<b>1°C</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Suppa Di Guggiero	Marini Fiorà	<i>Inc.:Brughitta</i> <i>Sost.:</i>
<b>2°C</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Nascimento Caporaletti	Serra D'Addazio	<i>Inc.:Troilo</i> <i>Sost.:</i>
<b>3°C</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Vernisi G. Drobuniku	Vernisi C. Cicirleo	<i>Inc.:Baltusis</i> <i>Sost.:</i>
<b>1°D</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Di Ianni Dusi	Taddei Romano	<i>Inc.:Pittari</i> <i>Sost.:</i>
<b>3°D</b>	<i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i>	Quaranta Candelori	Paluzzi Ruggieri	<i>Inc.:Sperandiii</i> <i>Sost.:Di Croce</i>

## ESERCITAZIONI:



data	Risultato
data	Risultato
data	Risultato

## DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA


La documentazione cartografica allegata è parte integrante del presente PIANO DI EMERGENZA, in essa sono riportate le seguenti informazioni:


- UBICAZIONE DELLE USCITE DI EMERGENZA
- PERCORSI DI FUGA (COLORATI)
- EVENTUALI LUOGHI SICURI
- PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI
- UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
- INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE E DI PIANO
- VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE


## LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita in basso
	Percorso di uscita in alto
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI
	USCITE DI EMERGENZA
	IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA - SPRINKLER - A UMIDO
	IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA - SPRINKLER - A SECCO
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
	IDRANTE SU NASPO DN 45 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)
	ATTACCO PER AUTOPOMPA
	PUNTO DI RACCOLTA
	LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	USCITA DI SICUREZZA ALUNNI H
	PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO
	PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO



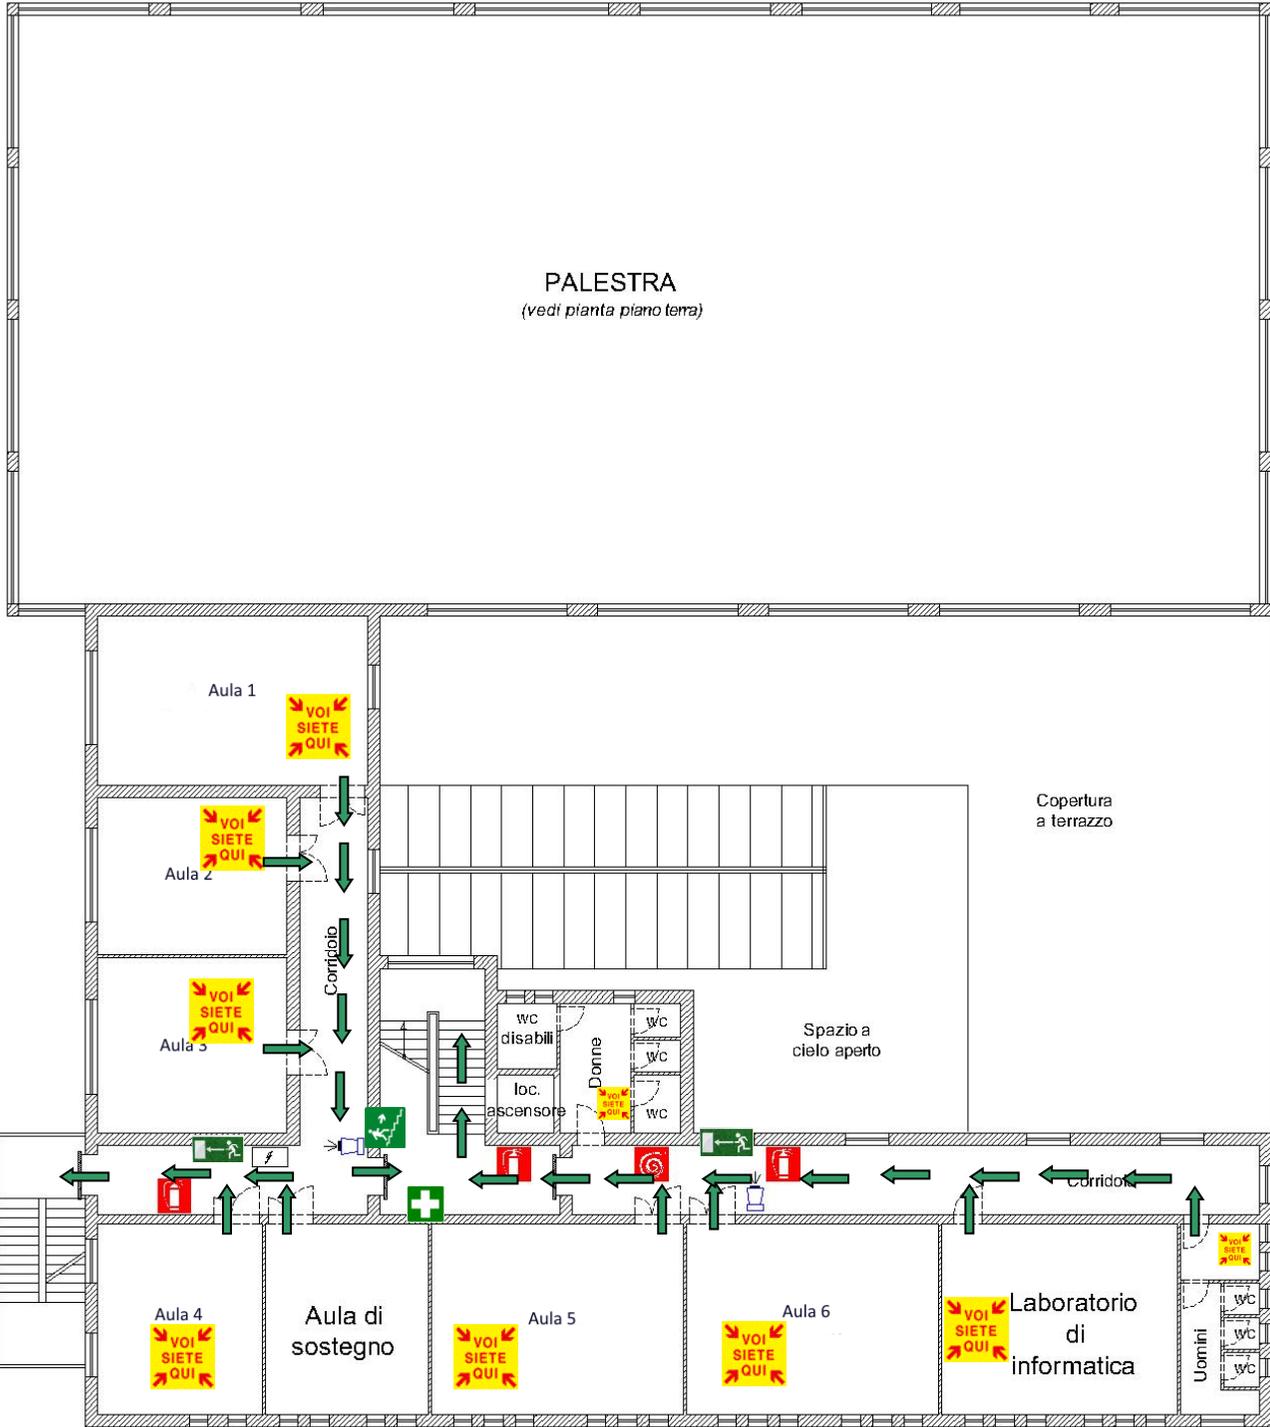

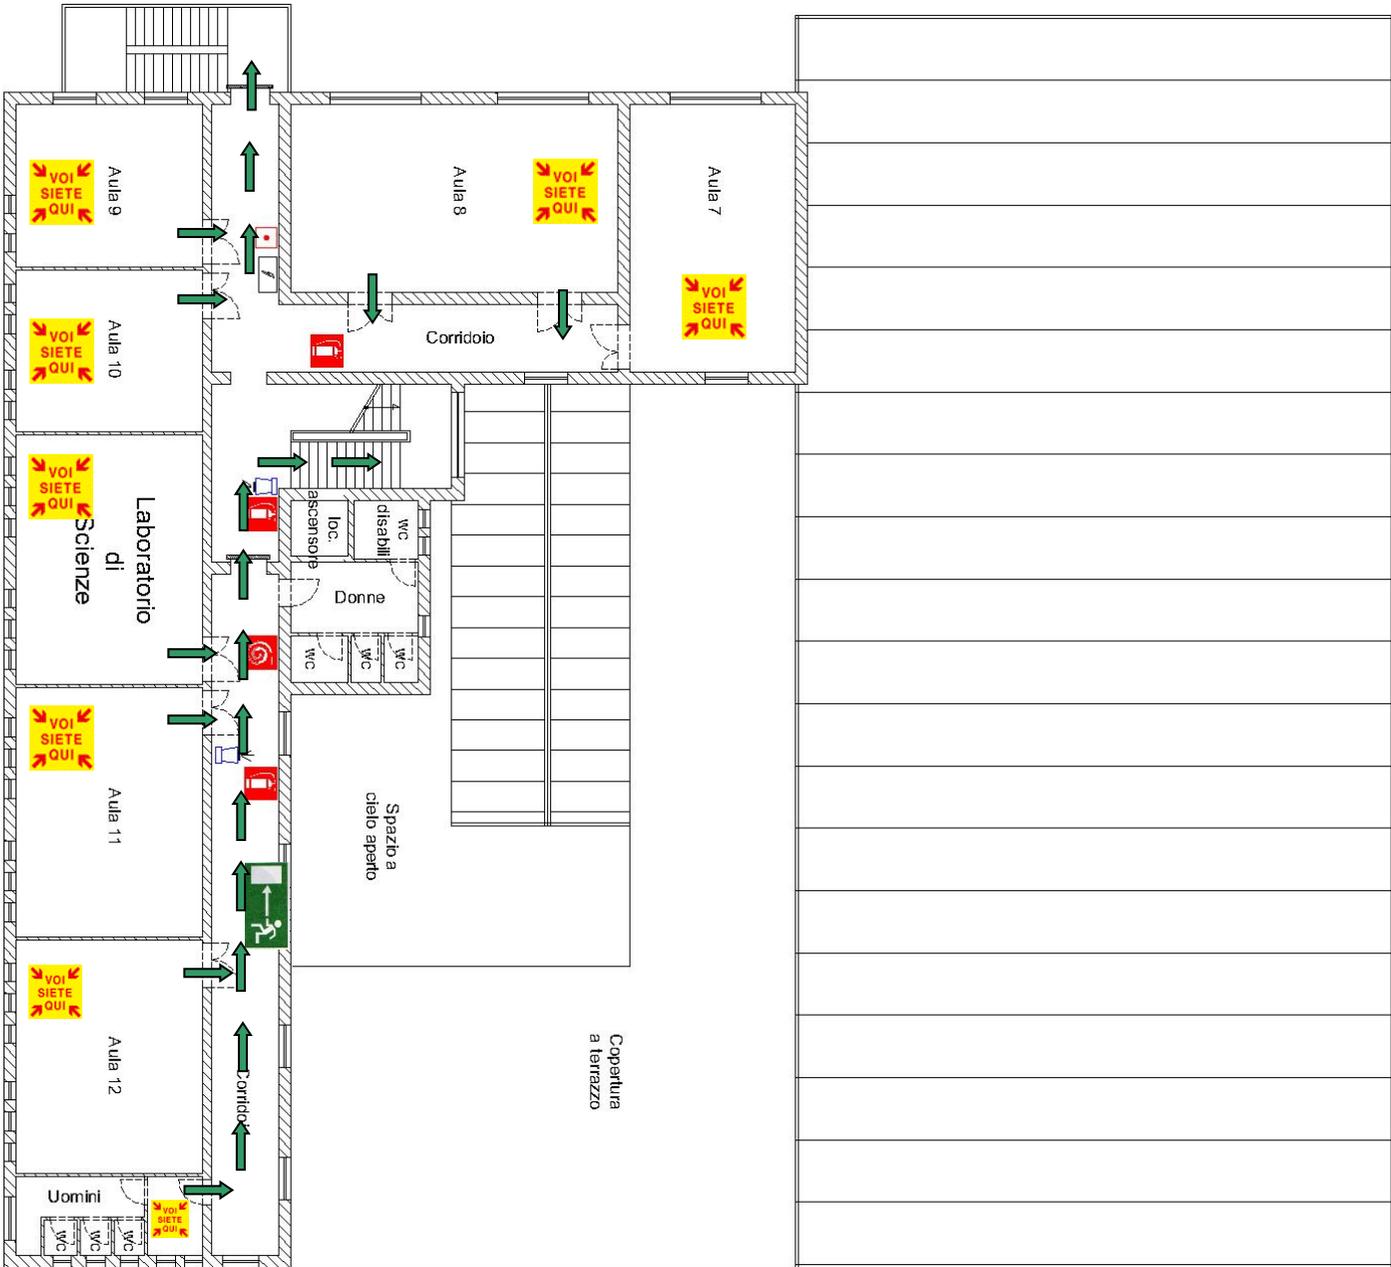

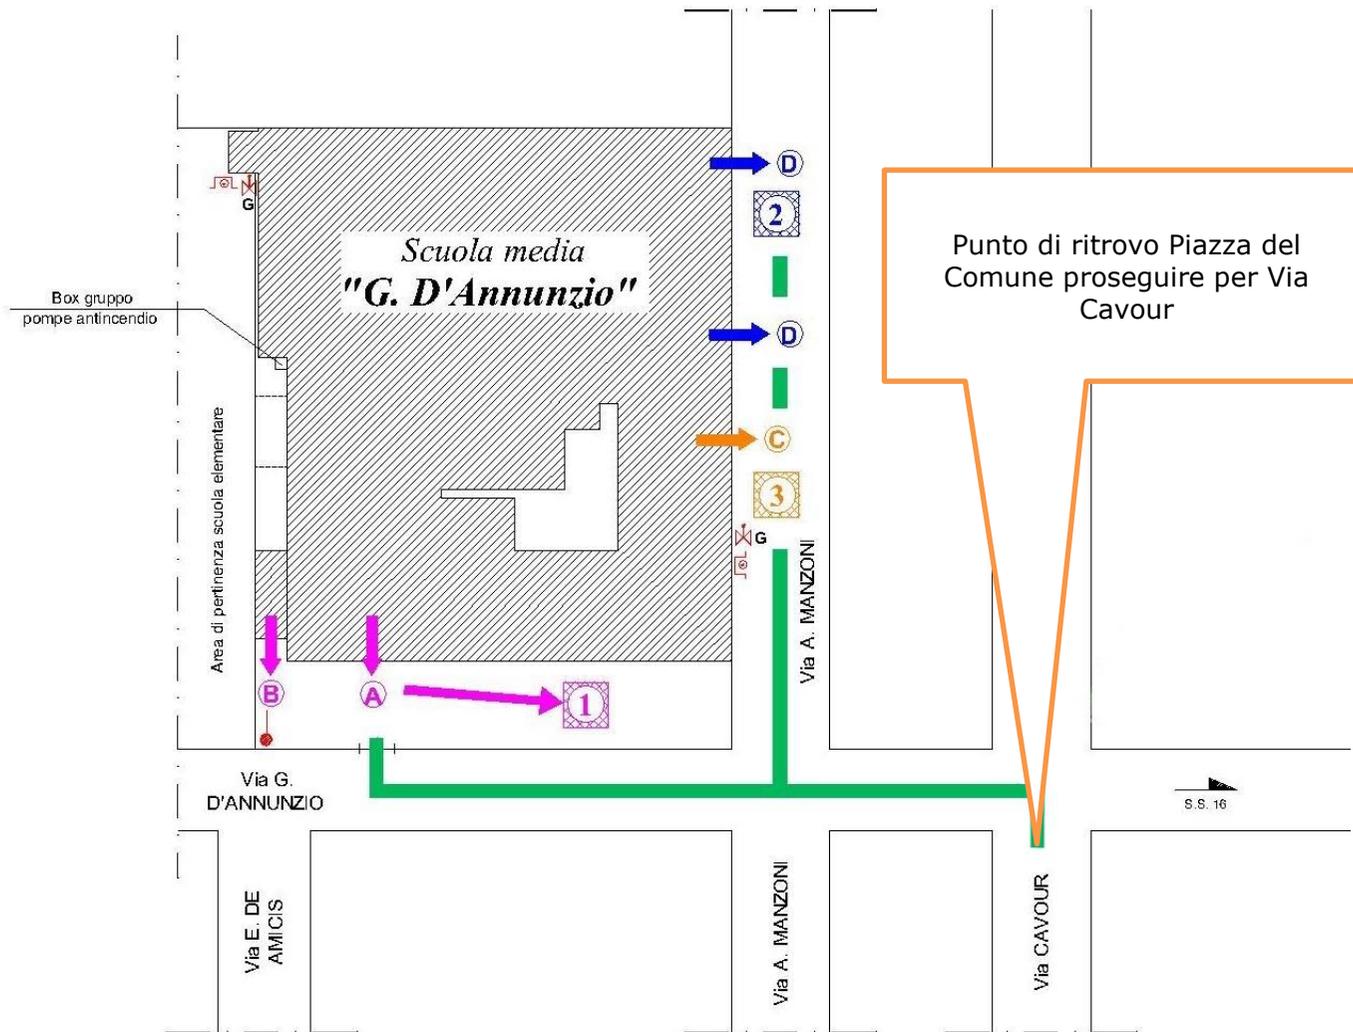

Scuola secondaria di primo grado  
"GABRIELE D'ANNUNZIO"

**PIANO DI EVACUAZIONE**  
SCHEMA GENERALE



























Legenda:

	PERCORSO DI ESODO		AREA DI RACCOLTA		PUNTO DI RACCOLTA		ATTACCO VV.F.		PI SC EL
--	-------------------	--	------------------	--	-------------------	--	---------------	--	----------------

# TIPO DI INCENDIO

# ESTINGUENTE ADATTO

# COME USARLO

DEFINIRE LA CLASSE DELL'INCENDIO	SCEGLIERE L'ESTINTORE ADATTO	ACQUA	SCHIUMA	ANIDRIDE CARBONICA (CO2)	POLVERE CHIMICA	POLVERE SPECIALE	FLUOBRENE E SIMILI	AZOTO	
									<p>ACQUA (estintore e idrante):</p>  <p>tenersi ben saldi sulle gambe e dirigere il getto alla base delle fiamme. Non usare su parti in tensione. Togliere la corrente.</p>
<p><b>A</b></p> <p>USARE QUESTI ESTINGUENTI</p>  <p>COMBUSTIBILI ORDINARI:</p> <p>legno carta stracci cartoni ecc.</p>	 								<p>SCHIUMA: non lanciare il getto nel liquido che brucia. Lasciar cadere dolcemente la schiuma sul fuoco. Non usare su parti in tensione.</p> 
<p><b>B</b></p> <p>USARE QUESTI ESTINGUENTI</p>  <p>LIQUIDI INFIAMMABILI:</p> <p>solventi benzina vernici oli ecc.</p>	      								<p>ANIDRIDE CARBONICA E AZOTO: dirigere il getto il piu' possibile vicino al fuoco prima ai bordi delle fiamme e poi davanti e sopra. Non respirare i vapori.</p> 
<p><b>C</b></p> <p>USARE QUESTI ESTINGUENTI</p>  <p>APPARATI ELETTRICI:</p> <p>motori interruttori quadri cavi ecc.</p>	      								<p>POLVERI: dirigere il getto alla base delle fiamme.</p> 
									<p>FLUOBRENE e altri IDROCARBURI ALOGENATI: dirigere il getto alla base delle fiamme. Non respirare i vapori.</p> 

