



Istituto Comprensivo Roseto 1

VIA D'ANNUNZIO 9 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)



Tel. 0858990172 – Fax 0858932601 – Tel/Fax 0858990187 – Cod. Fisc. 91043580678
sito web: www.primoroseto.com – email: teic842001@istruzione.it – pec: teic842001@pec.istruzione.it

Organizzazione scolastica a.s. 19\20

DATI DELL'EDIFICIO - CARTOGRAFICA - ATTREZZATURE

Sede di Via D'Annunzio Primaria



Addetti Antincendio ed evacuazione di emergenza

| | |
|--|---|
| Istituto Comprensivo 1° Roseto | Segreteria Via G.D'Annunzio |
| Dirigente Scolastico Datore di Lavoro | Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico |
| Telefono | 0858930605 |
| Docente Responsabile di Plesso | Maria Lucia Di Marco |
| Collaboratore del Dirigente | Anna Di Loreto |
| Collaboratore Scolastico | Gerolama Cusimano; Mariapia Flammini |
| Assistente Amministrativo | |
| R.S.P.P. | Ginaldi Luigi |
| R.L.S. | Lauriola Lisa |
| Medico Competente | Dott.ssa D'Eugenio Natalina |

Dati Occupanti

| | |
|---|---------------------------------------|
| Ente Proprietario dell'edificio: | Comune Di Roseto degli Abruzzi |
| Occupanti l'edificio scolastico | 201 |
| Studenti: | 175 |
| Docenti: | 21 |
| Personale ATA: | 2 |
| Altro personale | 3 |
| Classificazione ai sensi del D.M. 26/08/1992: Tipo 1 (presenze contemporanee da 101 a 300 persone) | |

Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92)

| | |
|----------|--|
| | Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone; |
| x | Tipo 1 Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; |
| | Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; |
| | Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; |
| | Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone; |
| | Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone. |

Addetti al Primo Soccorso

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Argentiero Rosalia | Minissa Dina |
| Recchiuti Franca | |
| Staccialini Roberta | |
| Di Marco M. Lucia | |

Addetti Antincendio

| | |
|-----------------------------|--|
| Di Giovanni Giuseppe | |
| Lucantoni Chiara | |
| | |
| | |

Compiti specifici in fase di emergenza

| | |
|---|--|
| Coordinamento generale dell'emergenza | Dirigente Scolastico o Coordinatore plesso |
| Responsabile dell'ordine di evacuazione | Dirigente Scolastico o Coordinatore plesso |
| Diffusione segnalazioni di emergenza | Collaboratore Scolastico in servizio all'ingresso |
| Interventi di emergenza | Addetti alle emergenze |
| Chiamate di soccorso esterne | Collaboratore Scolastico in servizio all'ingresso |
| Controllo operazioni di evacuazione | Coordinatori di piano |
| Interruzione erogazione energia elettrica | Collaboratori Scolastici |
| Interruzione erogazione gas | Collaboratori Scolastici Assistenti tecnici o Docenti nei laboratori |
| Assistenza per portatori di handicap | Assistenti educativi - Collaboratori scolastici Allievi preventivamente individuati |
| Responsabile del punto di raccolta | Dirigente Scolastico o Coordinatore plesso |

| PIANO | ALUNNI | DISABILI | DOCENTI | NON DOCENTI | altro personale | TOTALE |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|--------------------|--------|
| Piano Terra | 42 | | 6 | 1 | 2 | 51 |
| Primo Piano | 128 | 5 | 15 | 1 | 1 | 150 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | 170 | 5 | 21 | 2 | 3 | 201 |

| Classe | Compiti | Studenti incaricati | Studenti sostituti | Aiutanti per div. abili |
|------------|--|---|--|--|
| 1°A | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | Timoteo Nicole Pavone Sofia | Chiappini Eleonora Di Giovannantonio Mattia | <i>Inc.:</i> <i>Sost.:</i> |
| 2°A | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | De Santis Leonardo Trigliozi Benedetta | Papa Alessandro Valentini Marcello | <i>Inc.:D'Eugenio Laura</i> <i>Sost.:Sforza Claudia</i> |
| 3°A | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | Caporaletti Cristian Marini Mattia | La Medica Alessandro Di Bonaventura Samuel | <i>Inc.: Maria Del Mare</i> <i>Sost.:</i> |
| 4°A | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | Perpetuini Valentina Farinaro Giorgia | Di Giuseppe Gloria Di Giovannantonio Greta | <i>Inc.:</i> <i>Sost.:</i> |
| 5°A | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | Lupi Matteo Belli Tamara | Aloisi Virginia Di Donato Francesco | <i>Inc.:Grieco Wanda</i> <i>Sost.:</i> |
| 1°B | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | Azzurra Miani Sophia | Grimaldi Federico Daniele Francesco | <i>Inc.:</i> <i>Sost.:</i> |
| 2°B | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | | | <i>Inc.:</i> <i>Sost.:</i> |
| 3°B | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | Lopetuso Lucrezia Di Felice Antonio | Di Febo Stella Corradetti Perla | <i>Inc.:Prosperi Pamela</i> <i>Sost.:</i> |
| 4°B | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | Iachini Matteo Sfredda Valentina | Troise Francesco De Simone Benedetta | <i>Inc.:</i> <i>Sost.:</i> |
| 5°B | <i>Apri-fila</i> <i>Chiudi-fila</i> | Di Paolo Aurora Prosperi Letizia | Talamonti Cristiano Russo Gabriele | <i>Inc.:straccialini Roberta</i> <i>Sost.:</i> |

ESERCITAZIONI:





| | |
|------|-----------|
| data | Risultato |
| data | Risultato |
| data | Risultato |


DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA


La documentazione cartografica allegata è parte integrante del presente PIANO DI EMERGENZA, in essa sono riportate le seguenti informazioni:


- UBICAZIONE DELLE USCITE DI EMERGENZA
- PERCORSI DI FUGA (COLORATI)
- EVENTUALI LUOGHI SICURI
- PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI
- UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
- INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE E DI PIANO
- VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

| | |
|---|--|
|  | Percorso di uscita orizzontale |
|  | Percorso di uscita in basso |
|  | Percorso di uscita in alto |
|  | PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI |
|  | USCITE DI EMERGENZA |
|  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA - SPRINKLER - A UMIDO |
|  | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA - SPRINKLER - A SECCO |
|  | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE |
|  | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE |
|  | ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA |
|  | IDRANTE SU NASPO DN 45 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA) |
|  | ATTACCO PER AUTOPOMPA |
|  | PUNTO DI RACCOLTA |
|  | LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA |
|  | USCITA DI SICUREZZA ALUNNI H |
|  | PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO |
|  | PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO |

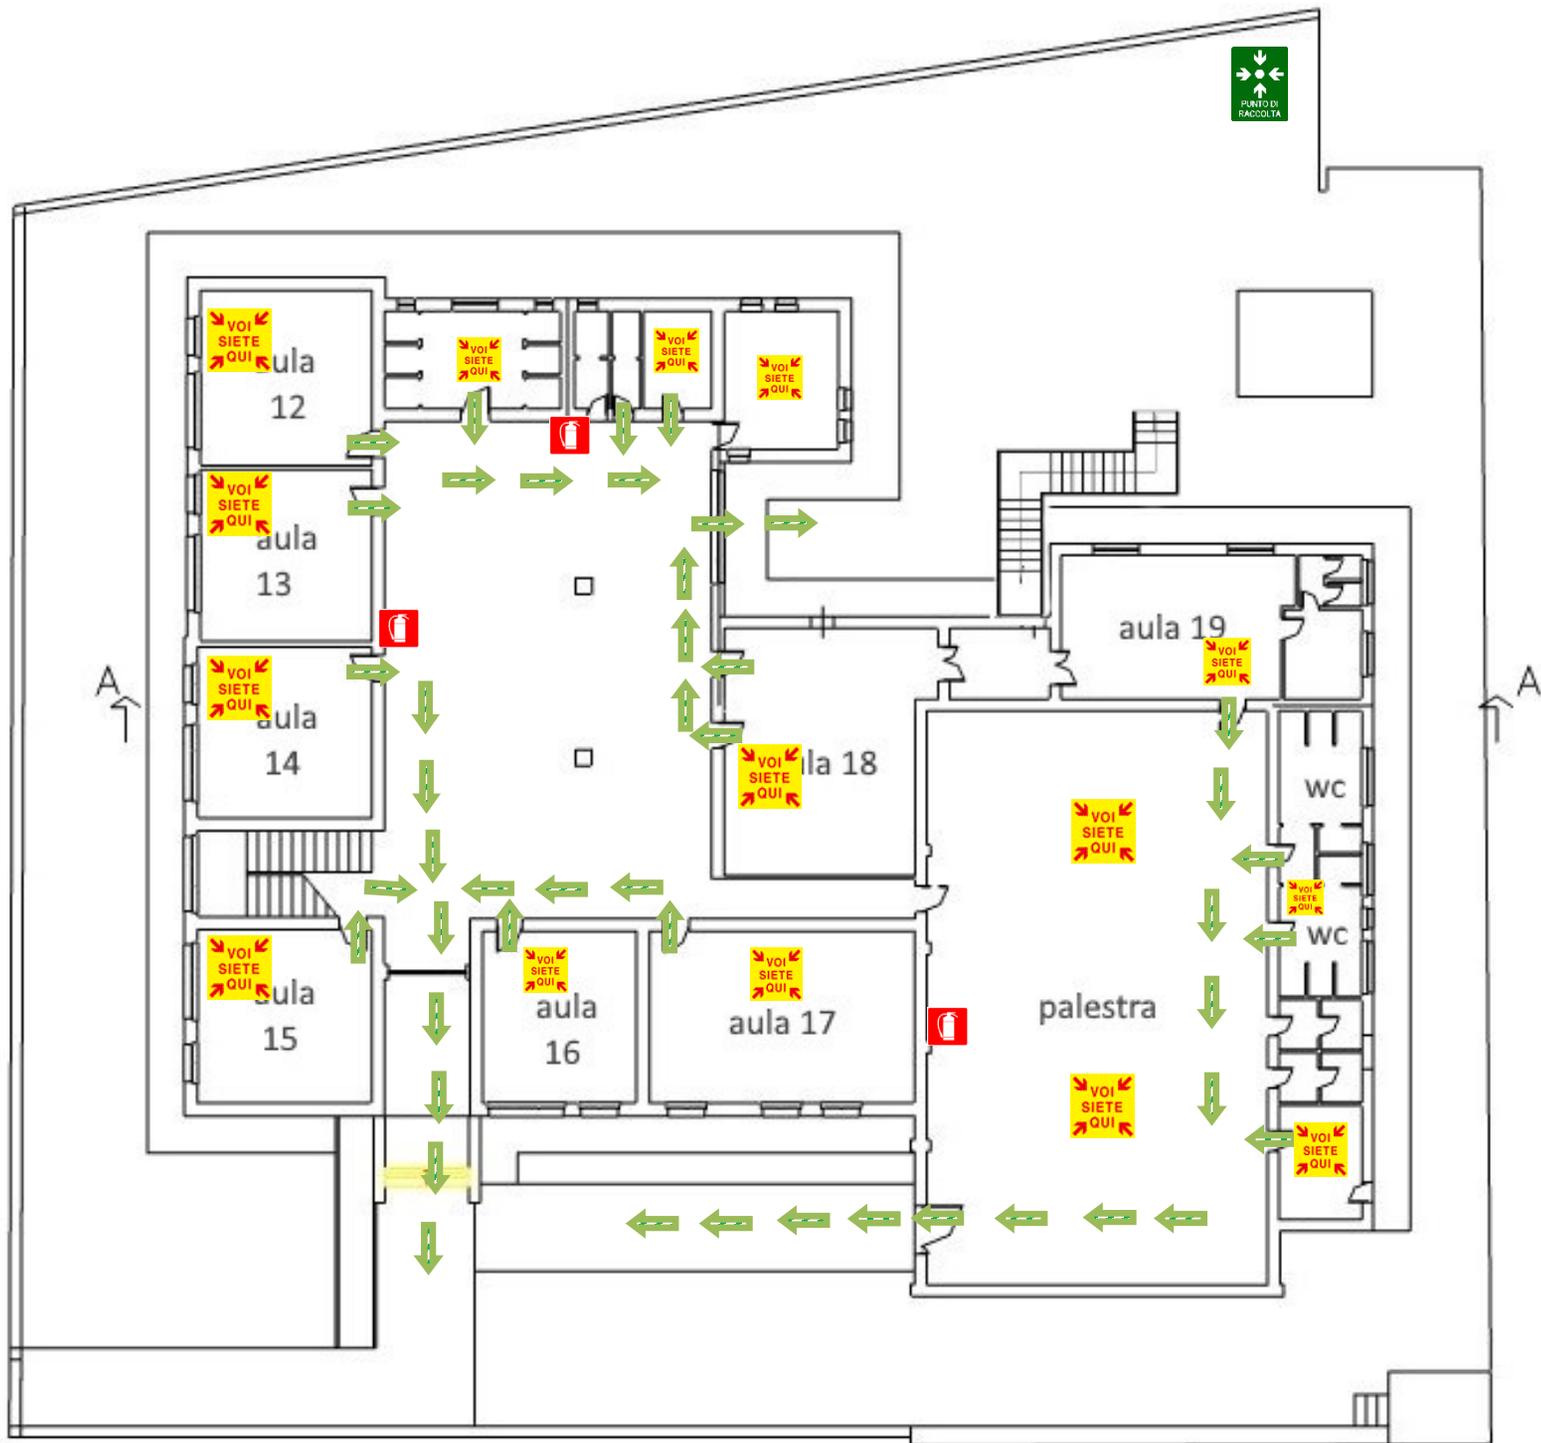

































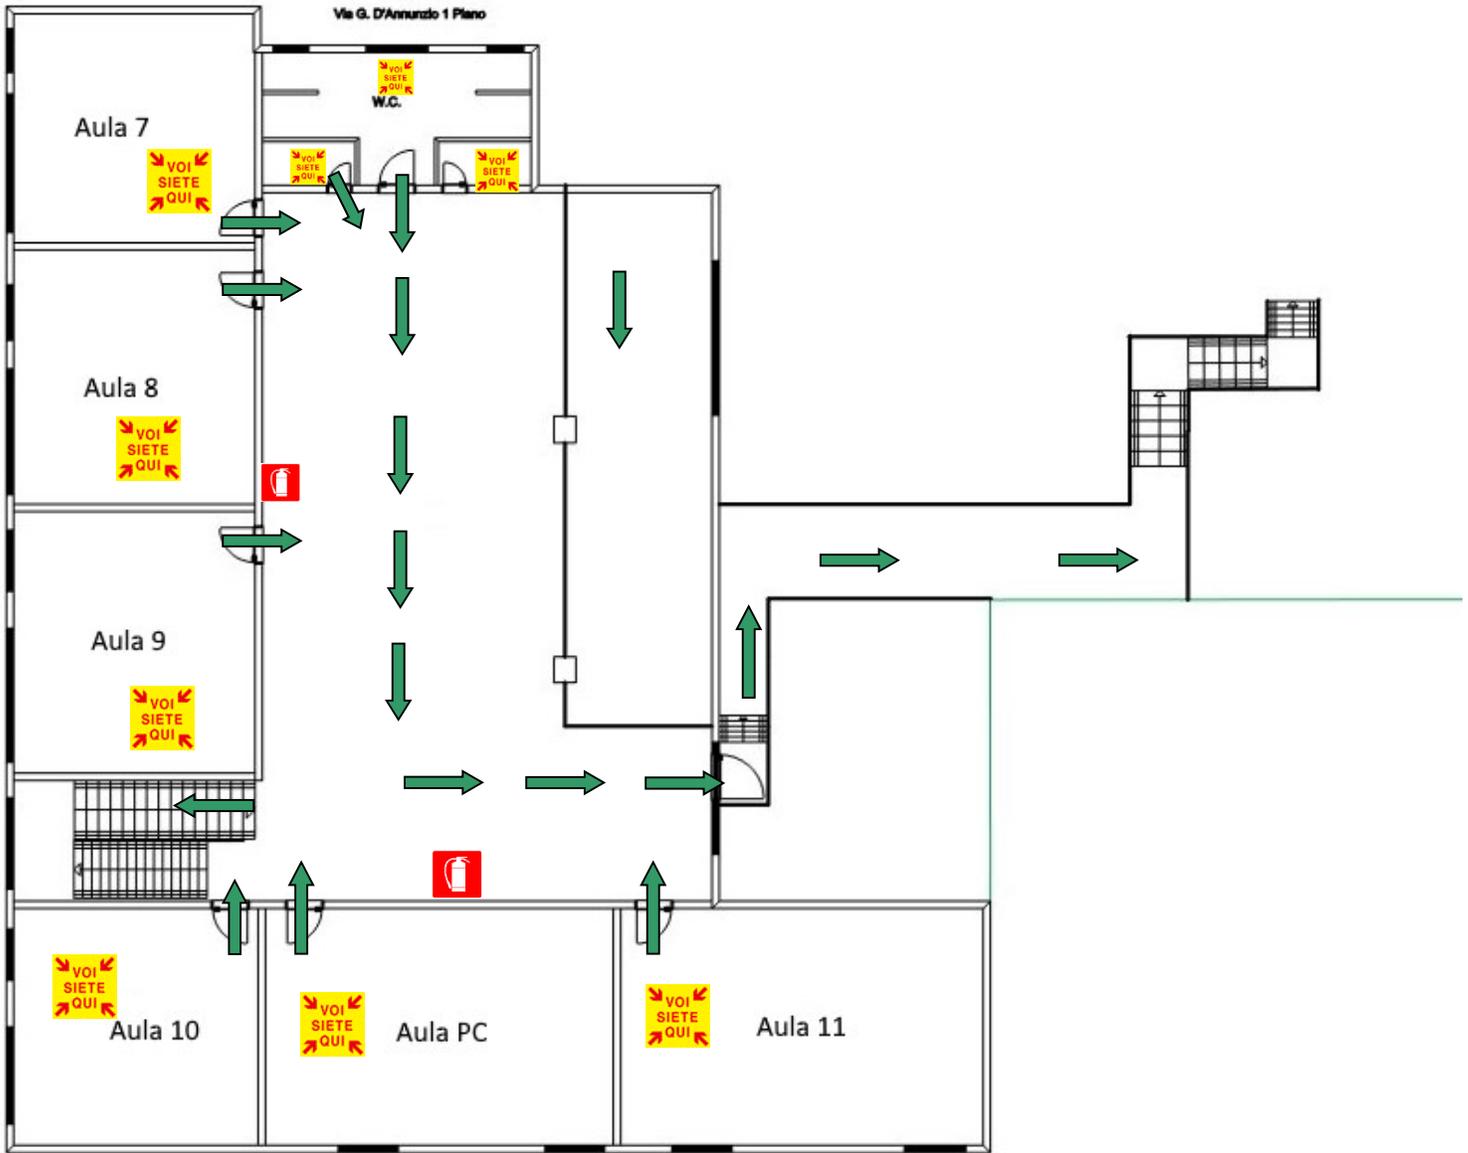


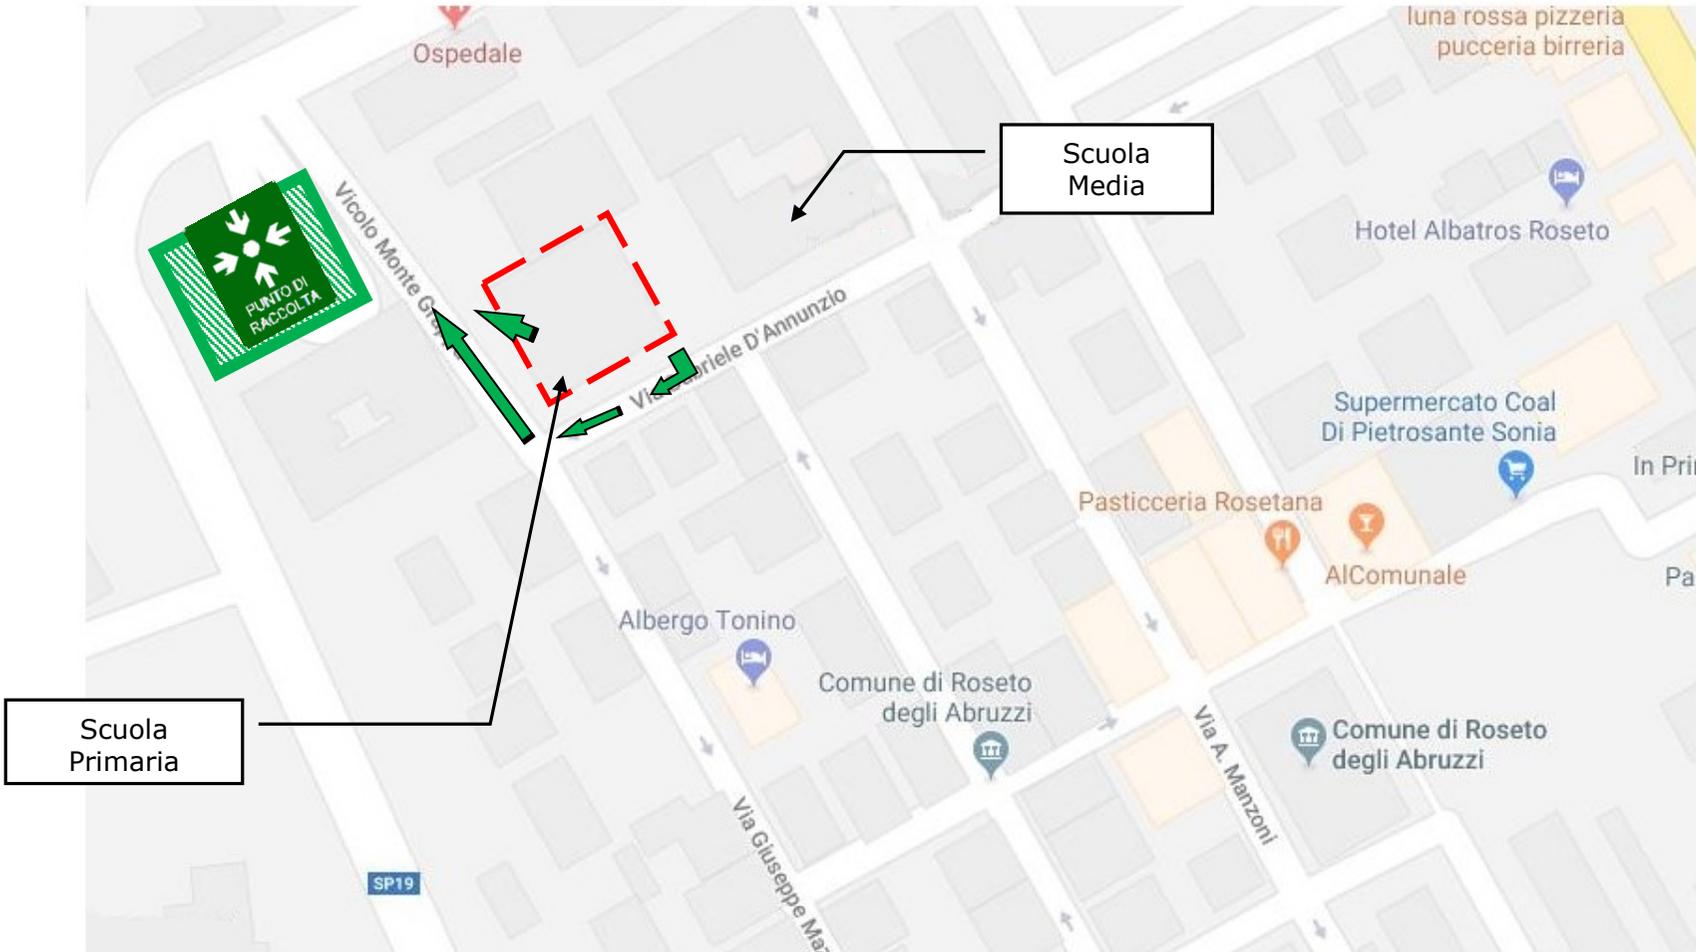

TIPO DI INCENDIO

ESTINGUENTE ADATTO

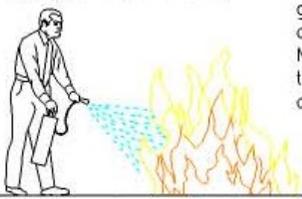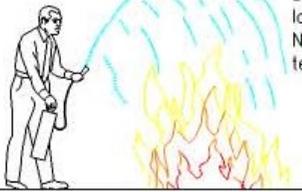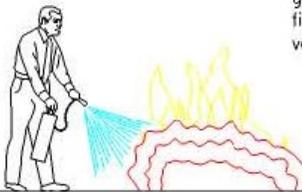COME USARLO

| DEFINIRE LA CLASSE DELL'INCENDIO | SCEGLIERE L'ESTINTORE ADATTO | ACQUA | SCHIUMA | ANIDRIDE CARBONICA (CO2) | POLVERE CHIMICA | POLVERE SPECIALE | FLUOBRENE E SIMILI | AZOTO | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|
|  |  | | | | | | | | <p>ACQUA (estintore e idrante):</p>  <p>tenersi ben saldi sulle gambe e dirigere il getto alla base delle fiamme. Non usare su parti in tensione. Tagliare la corrente.</p> |
| <p>A</p>  <p>USARE QUESTI ESTINGUENTI</p> <p>COMBUSTIBILI ORDINARI:</p> <p>legno carta stracci cartoni ecc.</p> |   |  |  |  |  |  |  |  | <p>SCHIUMA: non lanciare il getto nel liquido che brucia. Lasciar cadere dolcemente la schiuma sul fuoco. Non usare su parti in tensione.</p>  |
| <p>B</p>  <p>USARE QUESTI ESTINGUENTI</p> <p>LIQUIDI INFIAMMABILI:</p> <p>solventi benzino vernici oli ecc.</p> |        |  |  |  |  |  |  |  | <p>ANIDRIDE CARBONICA E AZOTO: dirigere il getto il più possibile vicino al fuoco prima ai bordi delle fiamme e poi davanti e sopra. Non respirare i vapori.</p>  |
| <p>C</p>  <p>USARE QUESTI ESTINGUENTI</p> <p>APPARATI ELETTRICI:</p> <p>motori interruttori quadri cavi ecc.</p> |        |  |  |  |  |  |  |  | <p>POLVERI: dirigere il getto alla base delle fiamme.</p>  |
| | | | | | | | | | <p>FLUOBRENE e altri IDROCARBURI ALOGENATI: dirigere il getto alla base delle fiamme. Non respirare i vapori.</p>  |