




# Istituto Comprensivo Roseto 1

VIA D'ANNUNZIO 9 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)



Tel. 0858990172 – Fax 0858932601 – Tel/Fax 0858990187 – Cod. Fisc. 91043580678  
sito web: [www.icroseto1.edu.it](http://www.icroseto1.edu.it) – email: [teic842001@istruzione.it](mailto:teic842001@istruzione.it) – pec: [teic842001@pec.istruzione.it](mailto:teic842001@pec.istruzione.it)

**Organizzazione scolastica a.s. 21/22**

**DATI DELL'EDIFICIO - CARTOGRAFICA - ATTREZZATURE**

## Sede di Via Veronese Primaria



### **Addetti Antincendio ed evacuazione di emergenza**

|  |  |
|--|--|
| <b>Istituto Comprensivo 1° Roseto</b>        | <b>Segreteria Via G.D'Annunzio</b>                 |
| <b>Dirigente Scolastico Datore di Lavoro</b> | <b><i>Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico</i></b> |
| <b>Telefono</b>                              | <b>0858930143</b>                                  |
| <b>Docente Responsabile di Plesso</b>        | <b>Di Sante Clarina</b>                            |
| <b>Collaboratore del Dirigente</b>           | <b>Anna Di Loreto</b>                              |
| <b>Collaboratore Scolastico</b>              | <b>Di Antonio Alberto</b>                          |
| <b>R.S.P.P.</b>                              | <b>Ing. DE LAURETIS Erminio</b>                    |
| <b>R.L.S.</b>                                | <b>Lauriola Lisa</b>                               |
| <b>Medico Competente</b>                     | <b>Dott.ssa D'Eugenio Natalina</b>                 |

### **Dati Occupanti**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Ente Proprietario dell'edificio:</b>  | <b>Comune Di Roseto degli Abruzzi</b> |
| <b>Occupanti l'edificio scolastico</b>   | 253                                   |
| <b>Studenti:</b>   | 219                                   |
| <b>Docenti:</b>  | 26                                    |
| <b>Personale ATA:</b>  | 4                                     |
| <b>Altro personale</b>   | 4                                     |
| <b>Classificazione ai sensi del D.M. 26/08/1992: Tipo 1</b> <i>(presenze contemporanee da 101 a 300 persone)</i> |                                       |

**Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92)**

|          |  |
|----------|--|
|          | Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone;    |
| <b>x</b> | Tipo 1 Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;   |
|          | Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;  |
|          | Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;  |
|          | Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone; |
|          | Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.    |

**Addetti al Primo Soccorso**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Lolli Lucia</b>         |  |
| <b>Martemucci Luana</b>    |  |
| <b>Del Nibletto Giulia</b> |  |
| <b>D'Anastasio Mara</b>    |  |

**Addetti Antincendio**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Coppa Daniela</b>    |  |
| <b>Di Marco Barbara</b> |  |
|                         |  |
|                         |  |

**Compiti specifici in fase di emergenza**

|   |  |
|---|--|
| Coordinamento generale dell'emergenza     | Dirigente Scolastico o Coordinatore plesso   |
| Responsabile dell'ordine di evacuazione   | Dirigente Scolastico o Coordinatore plesso   |
| Diffusione segnalazioni di emergenza      | Collaboratore Scolastico in servizio all'ingresso                                      |
| Interventi di emergenza                   | Addetti alle emergenze   |
| Chiamate di soccorso esterne              | Collaboratore Scolastico in servizio all'ingresso                                      |
| Controllo operazioni di evacuazione       | Coordinatori di piano  |
| Interruzione erogazione energia elettrica | Collaboratori Scolastici   |
| Interruzione erogazione gas               | Collaboratori Scolastici<br>Assistenti tecnici o Docenti nei laboratori                |
| Assistenza per portatori di handicap      | Assistenti educativi - Collaboratori scolastici<br>Allievi preventivamente individuati |
| Responsabile del punto di raccolta        | Dirigente Scolastico o Coordinatore plesso   |

| PIANO       | ALUNNI | DISABILI | DOCENTI | NON<br>DOCENTI | altro<br>personale | TOTALE |
|-------------|--------|----------|---------|----------------|--------------------|--------|
| Piano Terra | 219    |          | 26      | 4              | 4                  | 253    |
| Primo Piano |        |          |         |                |                    |        |
|             |        |          |         |                |                    |        |
| TOTALE      | 219    |          | 26      | 4              | 4                  | 253    |

| Classe     | Compiti                                | Studenti incaricati                                  | Studenti<br>sostituti                         | Aiutanti per<br>div. abili    |
|------------|--|--|---|-------------------------------|
| <b>1°A</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Cecilia de Stephanis<br>Antonio Scarascia            | Teresa Sacripante<br>Alberto Tarquini         | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>1°B</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Bianca Maria Di Attanasio<br>Matteo Mathias Di Marco | Santiago Pela<br>Elena Recchiuti              | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>1°C</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Ainan Mustafi<br>Gemma Carola Massi                  | Francesco Paolo Zulli<br>Matilda Massari      | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>2°A</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Andrea Renzetti<br>Sara Ricci                        | Giorgia Vannucci<br>Maria Chiara D'Andrea     | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>2°B</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Francesca Di Marco<br>Alessandro Buonocore           | Maria Chiara Fani<br>Emanuele Marcheggiani    | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>3°A</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Alessandro Luciani<br>Giada Paradisi                 | Leonardo Foglia<br>Teresa Amodeo              | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>3°B</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Viola Battipane<br>Davide Caioni                     | Elena pennesi<br>Elena D'Ascenzo              | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>4°A</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Zulli Maria Celeste<br>Svela Novi                    | . Christian Fracastoro<br>Boschi Sofia Nicole | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>4°B</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Albani Giulia Maelle<br>Stella Di Mattia             | Elena Barbieri<br>Alice scarascia             | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>5°A</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Peracotta Antonio<br>D'Agostino Melissa              | Nardi Linda<br>Fischione Andrea               | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |
| <b>5°B</b> | <i>Apri-fila</i><br><i>Chiudi-fila</i> | Di Attanasio Giorgia<br>Celommi Domenico             | Ruggieri Simone<br>Santarelli Emanuele        | <i>Inc.:</i><br><i>Sost.:</i> |

## ESERCITAZIONI:


|      |           |
|------|-----------|
| data | Risultato |
| data | Risultato |
| data | Risultato |

## DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA

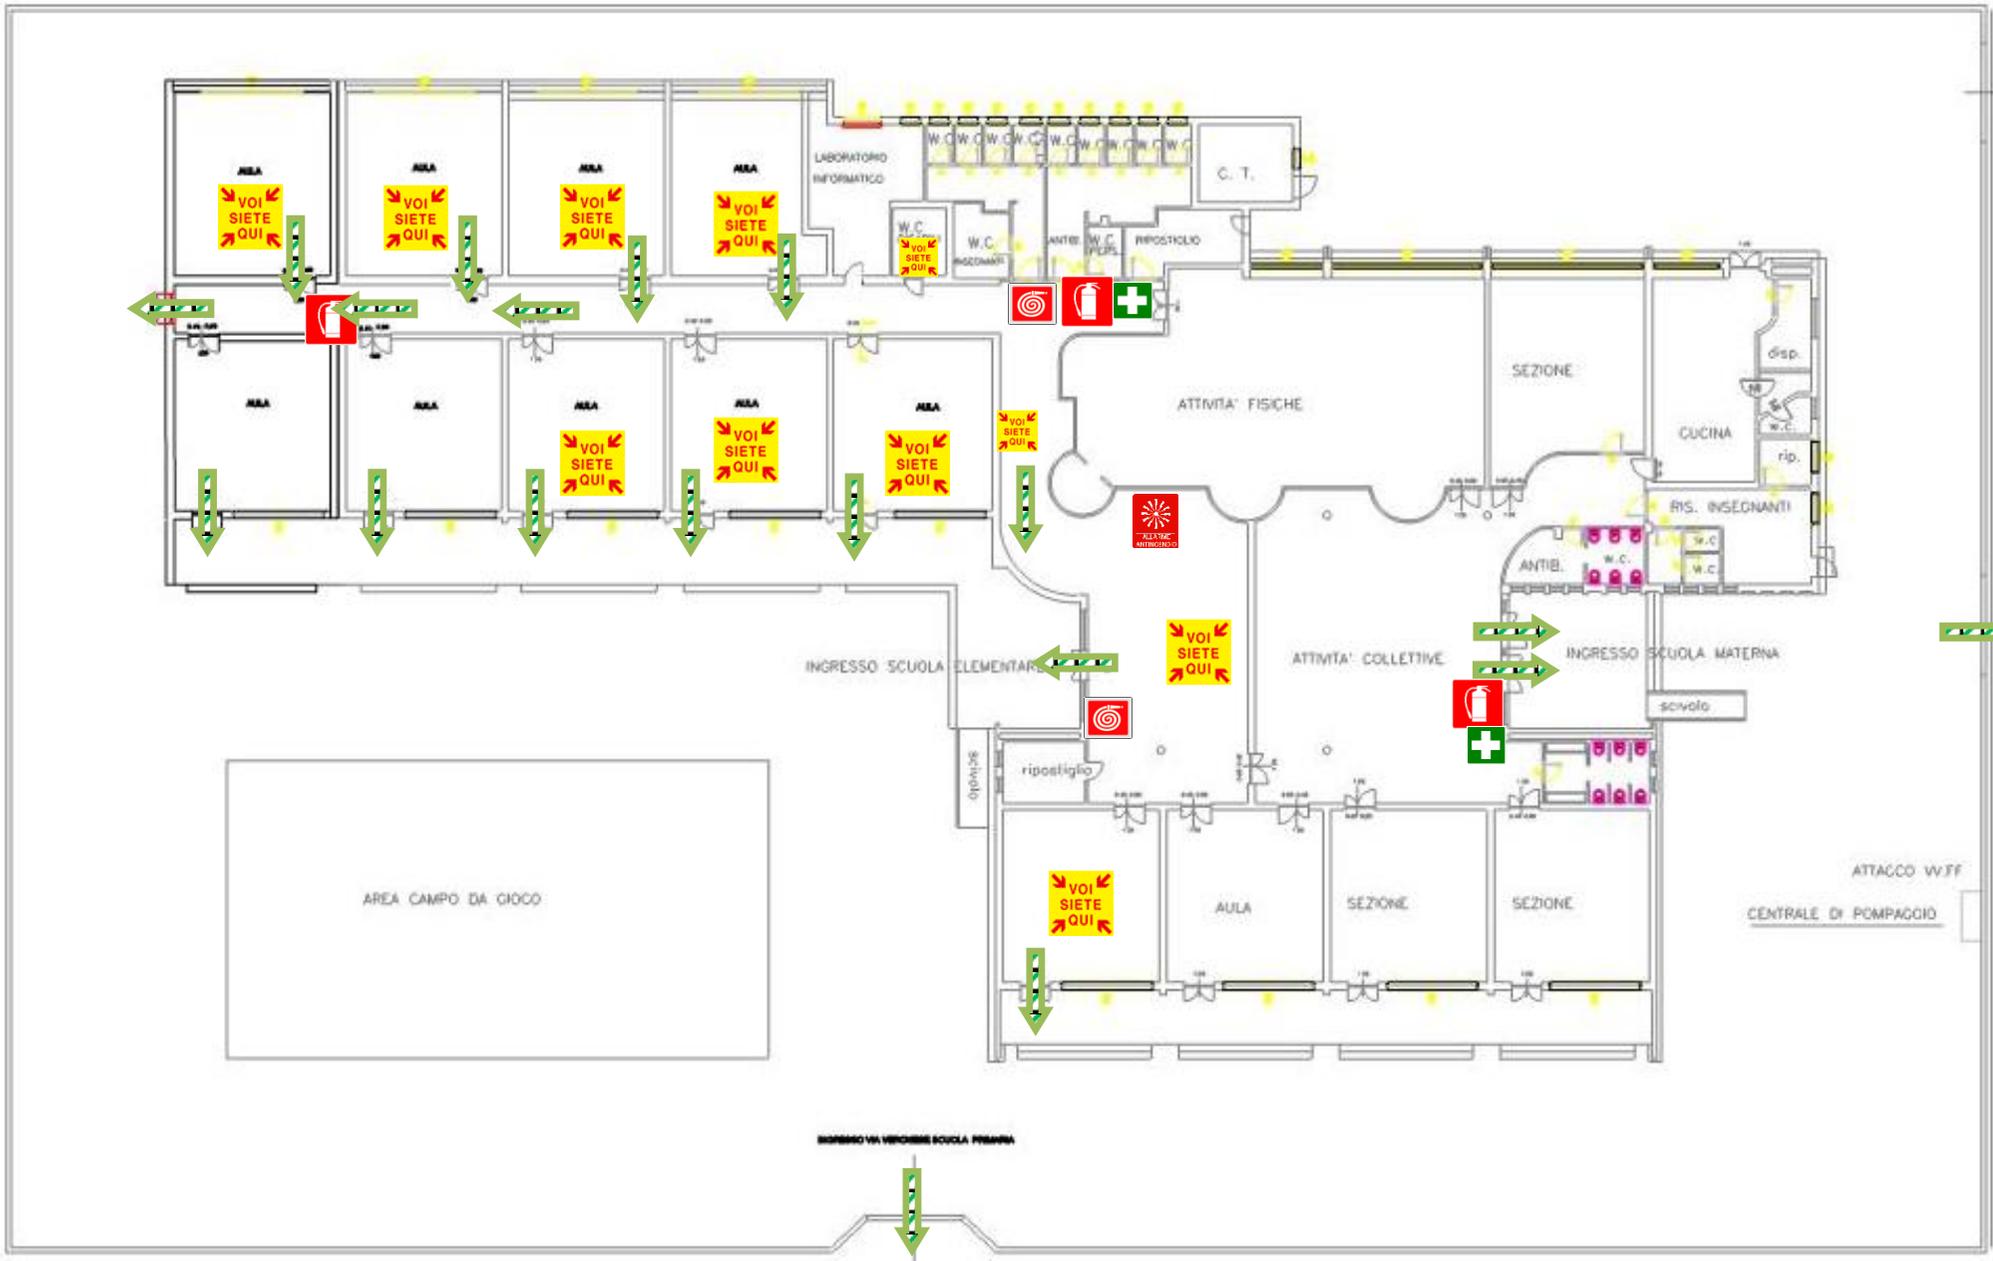
La documentazione cartografica allegata è parte integrante del presente PIANO DI EMERGENZA, in essa sono riportate le seguenti informazioni:

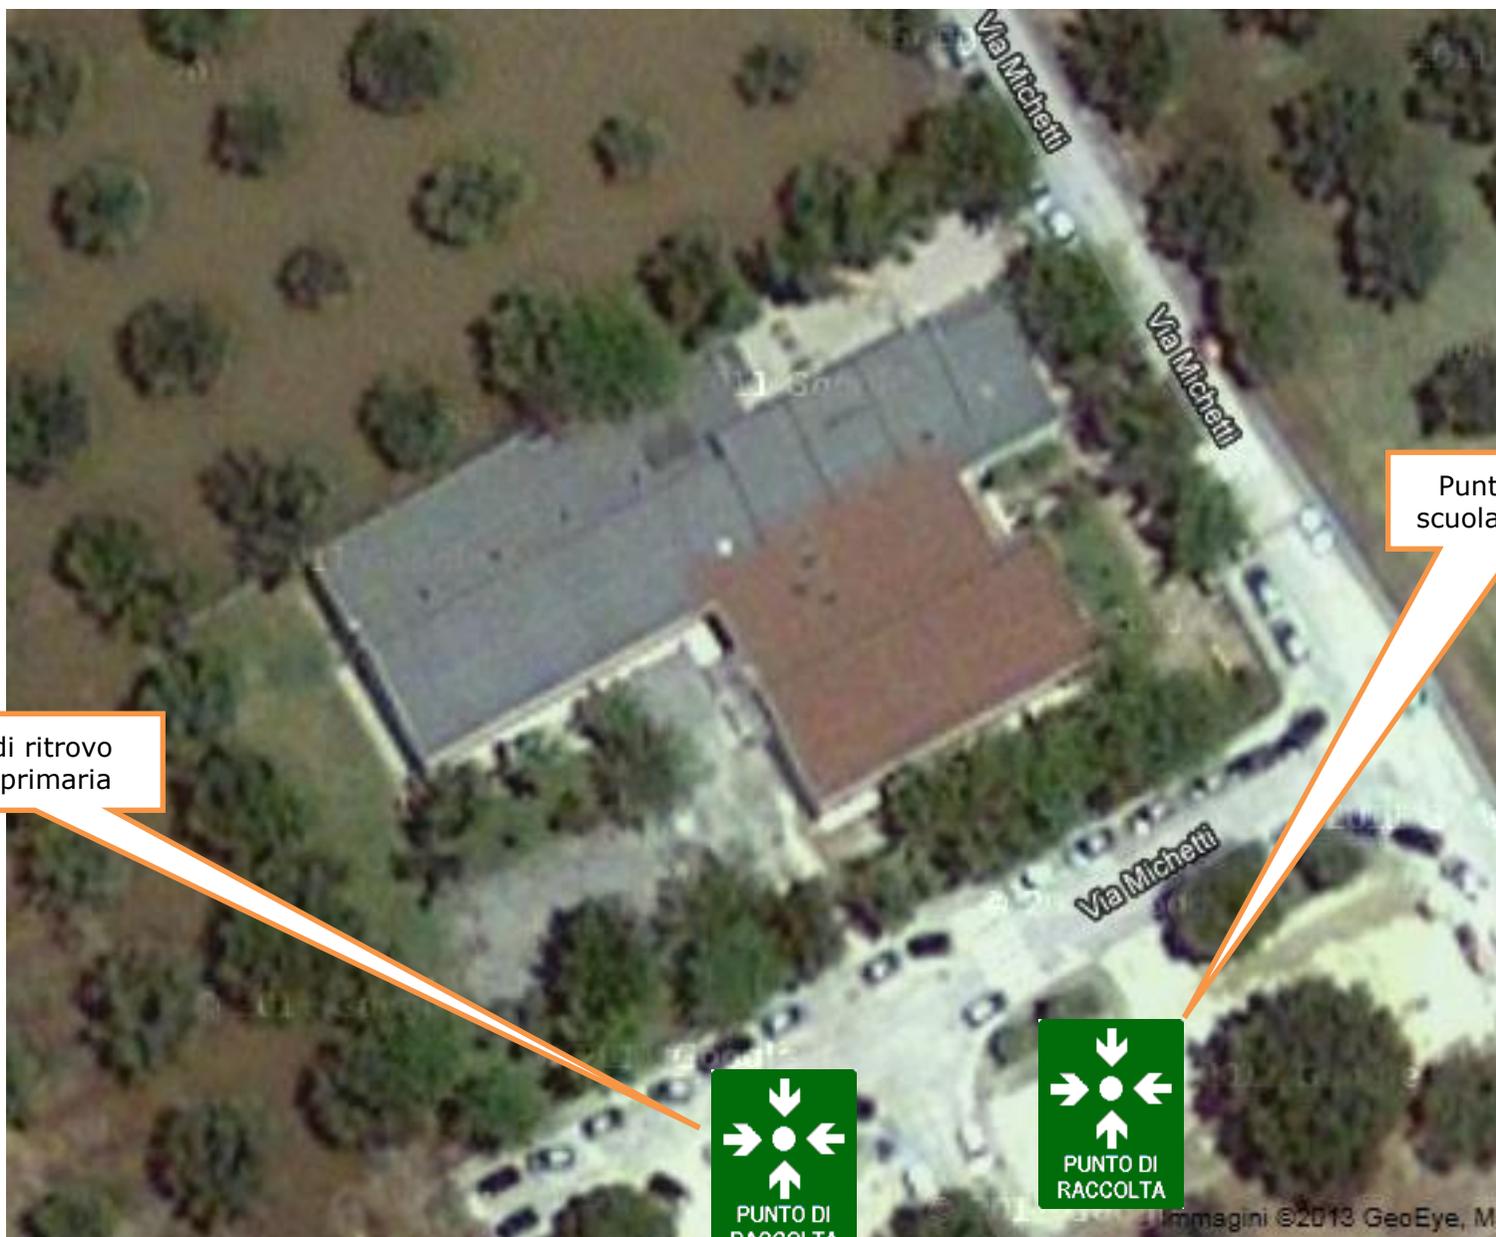
- UBICAZIONE DELLE USCITE DI EMERGENZA
- PERCORSI DI FUGA (COLORATI)
- EVENTUALI LUOGHI SICURI
- PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI
- UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
- INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE E DI PIANO
- VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

## LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

|   |  |
|---|--|
|    | Percorso di uscita orizzontale                                     |
|    | Percorso di uscita in basso  |
|    | Percorso di uscita in alto   |
|    | PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI                           |
|    | USCITE DI EMERGENZA  |
|    | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA - SPRINKLER - A UMIDO |
|    | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA - SPRINKLER - A SECCO |
|    | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE                                      |
|    | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE                                      |
|  | ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA                          |
|  | IDRANTE SU NASPO DN 45 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)          |
|  | ATTACCO PER AUTOPOMPA  |
|  | PUNTO DI RACCOLTA  |
|  | LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA                     |
|  | USCITA DI SICUREZZA ALUNNI H                                       |
|  | PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO  |
|  | PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO                                    |

# CARTOGRAFICA






















Punto di ritrovo scuola primaria

Punto di ritrovo scuola dell'infanzia

PUNTO DI RACCOLTA

PUNTO DI RACCOLTA

| TIPO DI INCENDIO  |   | ESTINGUENTE ADATTO  |   |   |  |   |   |   | COME USARLO   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| DEFINIRE LA CLASSE DELL'INCENDIO  | SCEGLIERE L'ESTINTORE ADATTO  | ACQUA   | SCHIUMA   | ANIDRIDE CARBONICA (CO2)  | POLVERE CHIMICA  | POLVERE SPECIALE  | FLUOBRENE E SIMILI  | AZOTO   |   |
| <br>A<br> | <br>USARE QUESTI ESTINGUENTI:<br>COMBUSTIBILI ORDINARI:<br>legno<br>carta<br>stracci<br>cartoni ecc. |    |    |    |    |    |    |    | ACQUA (estintore e idrante):<br> tenersi ben saldi sulle gambe e dirigere il getto alla base delle fiamme. Non usare su parti in tensione. Tagliare la corrente. |
| B<br>  | USARE QUESTI ESTINGUENTI:<br>LIQUIDI INFIAMMABILI:<br>solventi<br>benzina<br>vernici<br>olii ecc.   |   |   |   |   |   |   |   | SCHIUMA: non lanciare il getto nel liquido che brucia. Lasciar cadere dolcemente la schiuma sul fuoco. Non usare su parti in tensione.  |
| C<br>  | USARE QUESTI ESTINGUENTI:<br>APPARATI ELETTRICI:<br>motori<br>interruttori<br>quadri<br>cavi ecc.   |  |  |  |  |  |  |  | ANIDRIDE CARBONICA E AZOTO: dirigere il getto il piu' possibile vicino al fuoco prima ai bordi delle fiamme e poi davanti e sopra. Non respirare i vapori.  |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   | POLVERI: dirigere il getto alla base delle fiamme.  |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   | FLUOBRENE e altri IDROCARBURI ALOGENATI: dirigere il getto alla base delle fiamme. Non respirare i vapori.  |